


PE-5030 保温フレキ用バンド 施工要領書

- ①フレキバンドは、保温付フレキシブルダクト専用バンドです。
50mm幅×30m巻で、ボルト用穴と釘用穴が30mmピッチで施されていますので、必要な長さに切断してご使用ください。
- ②取り付けに際し、天井面のアンカー等にターンバックル又はL型金具を用いボルト・ナットにて必ずワッシャー2枚を介して吊り下げてください。（図A参照）
- ③保温付フレキシブルダクトはたわみやすいため、支持間隔を800mm～900mm以下に取り、均一に荷重が掛かるように取り付けを行なってください。
吊り間隔が長い場合、又は曲げ半径が小さい場合は、保温付フレキシブルダクトの内部に過剰な空気抵抗が発生し、機器風量の低下、保温フレキシブルダクトへの負荷が生じるため、十分注意をしてください。

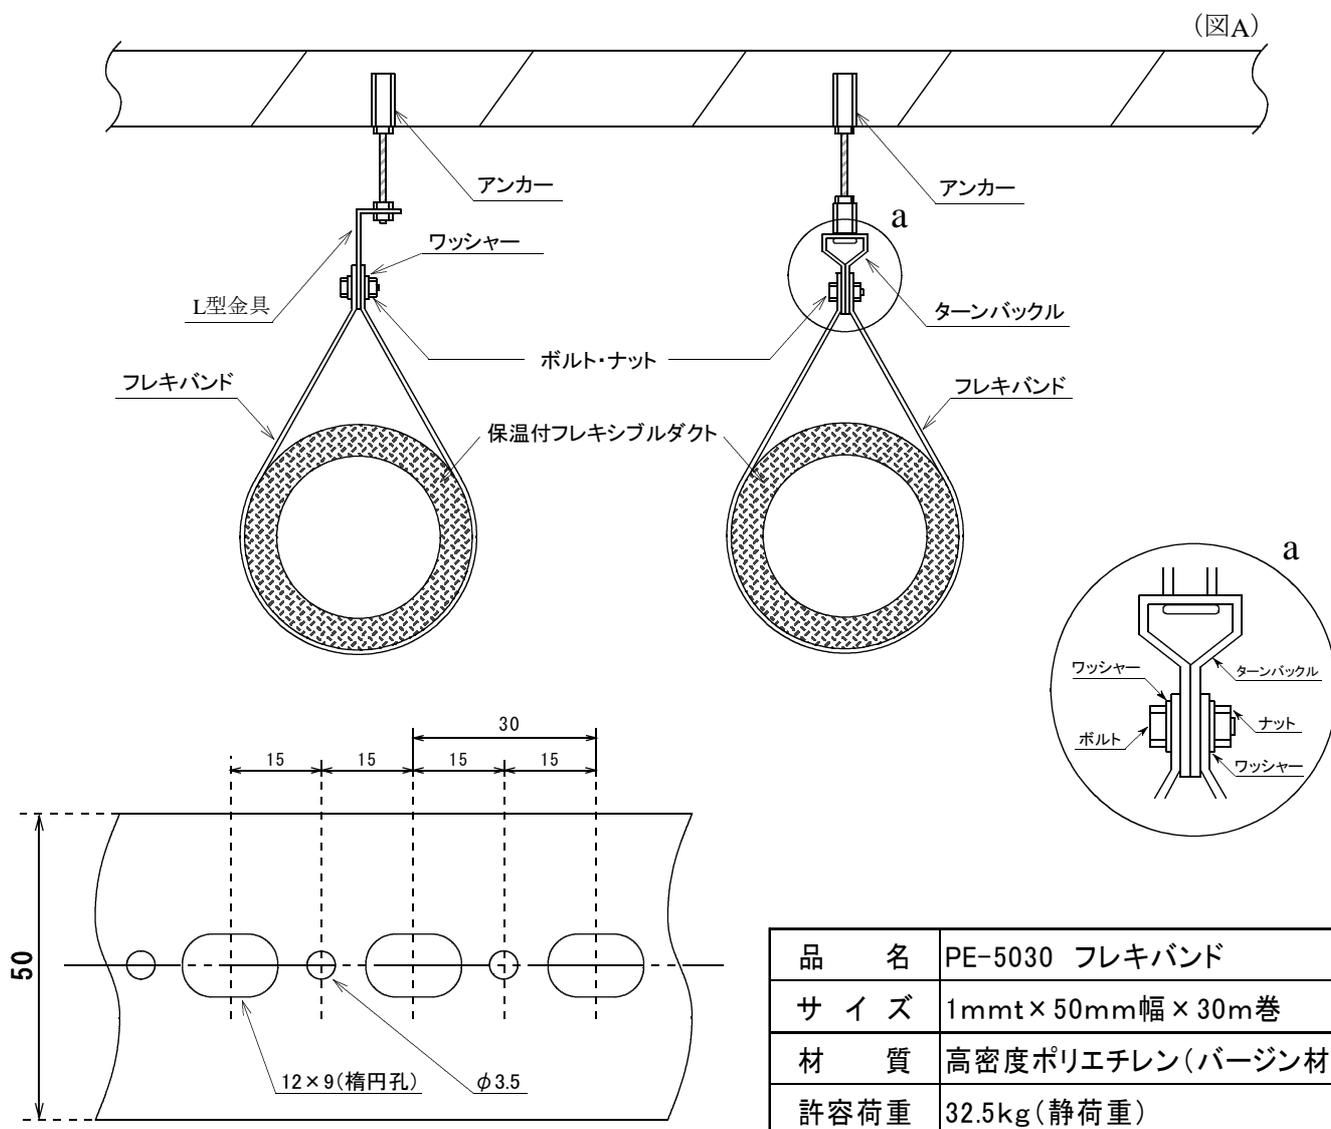

※ フレキバンドは屋内仕様のため屋外又は直射日光等があたる場所での使用には適しません。

※ フレキバンドに塗装を施すのはやめてください。塗料の溶剤等により強度変化をおこす場合があります。

株式会社 **ジャパンアイビック**
〒262-0045 千葉県花見川区作新台5丁目4番1号
TEL 043-259-9461(代)
FAX 043-259-9571